




МГП-СС 2.0 "Уран"

Комплексный подход к обеспечению безопасности серверного оборудования


КЛАССИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

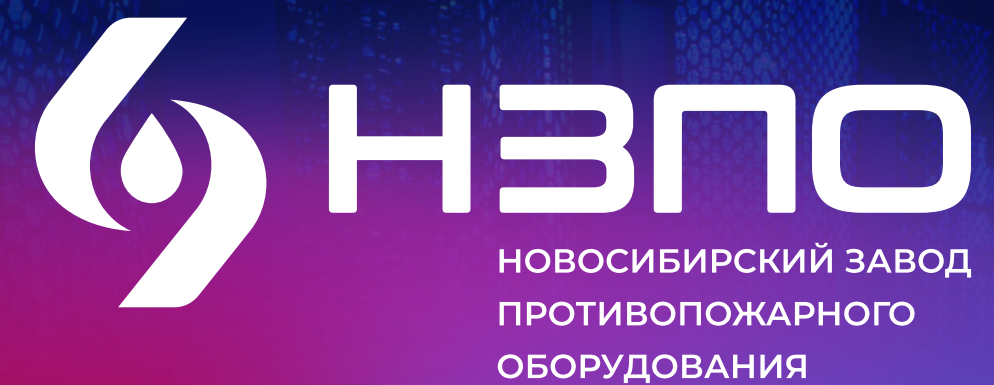

АСПТ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МГП-Т С ТРУБНОЙ
РАЗВОДКОЙ



АСПТ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МГП-ЦОД ПОДВЕСНОГО ТИПА

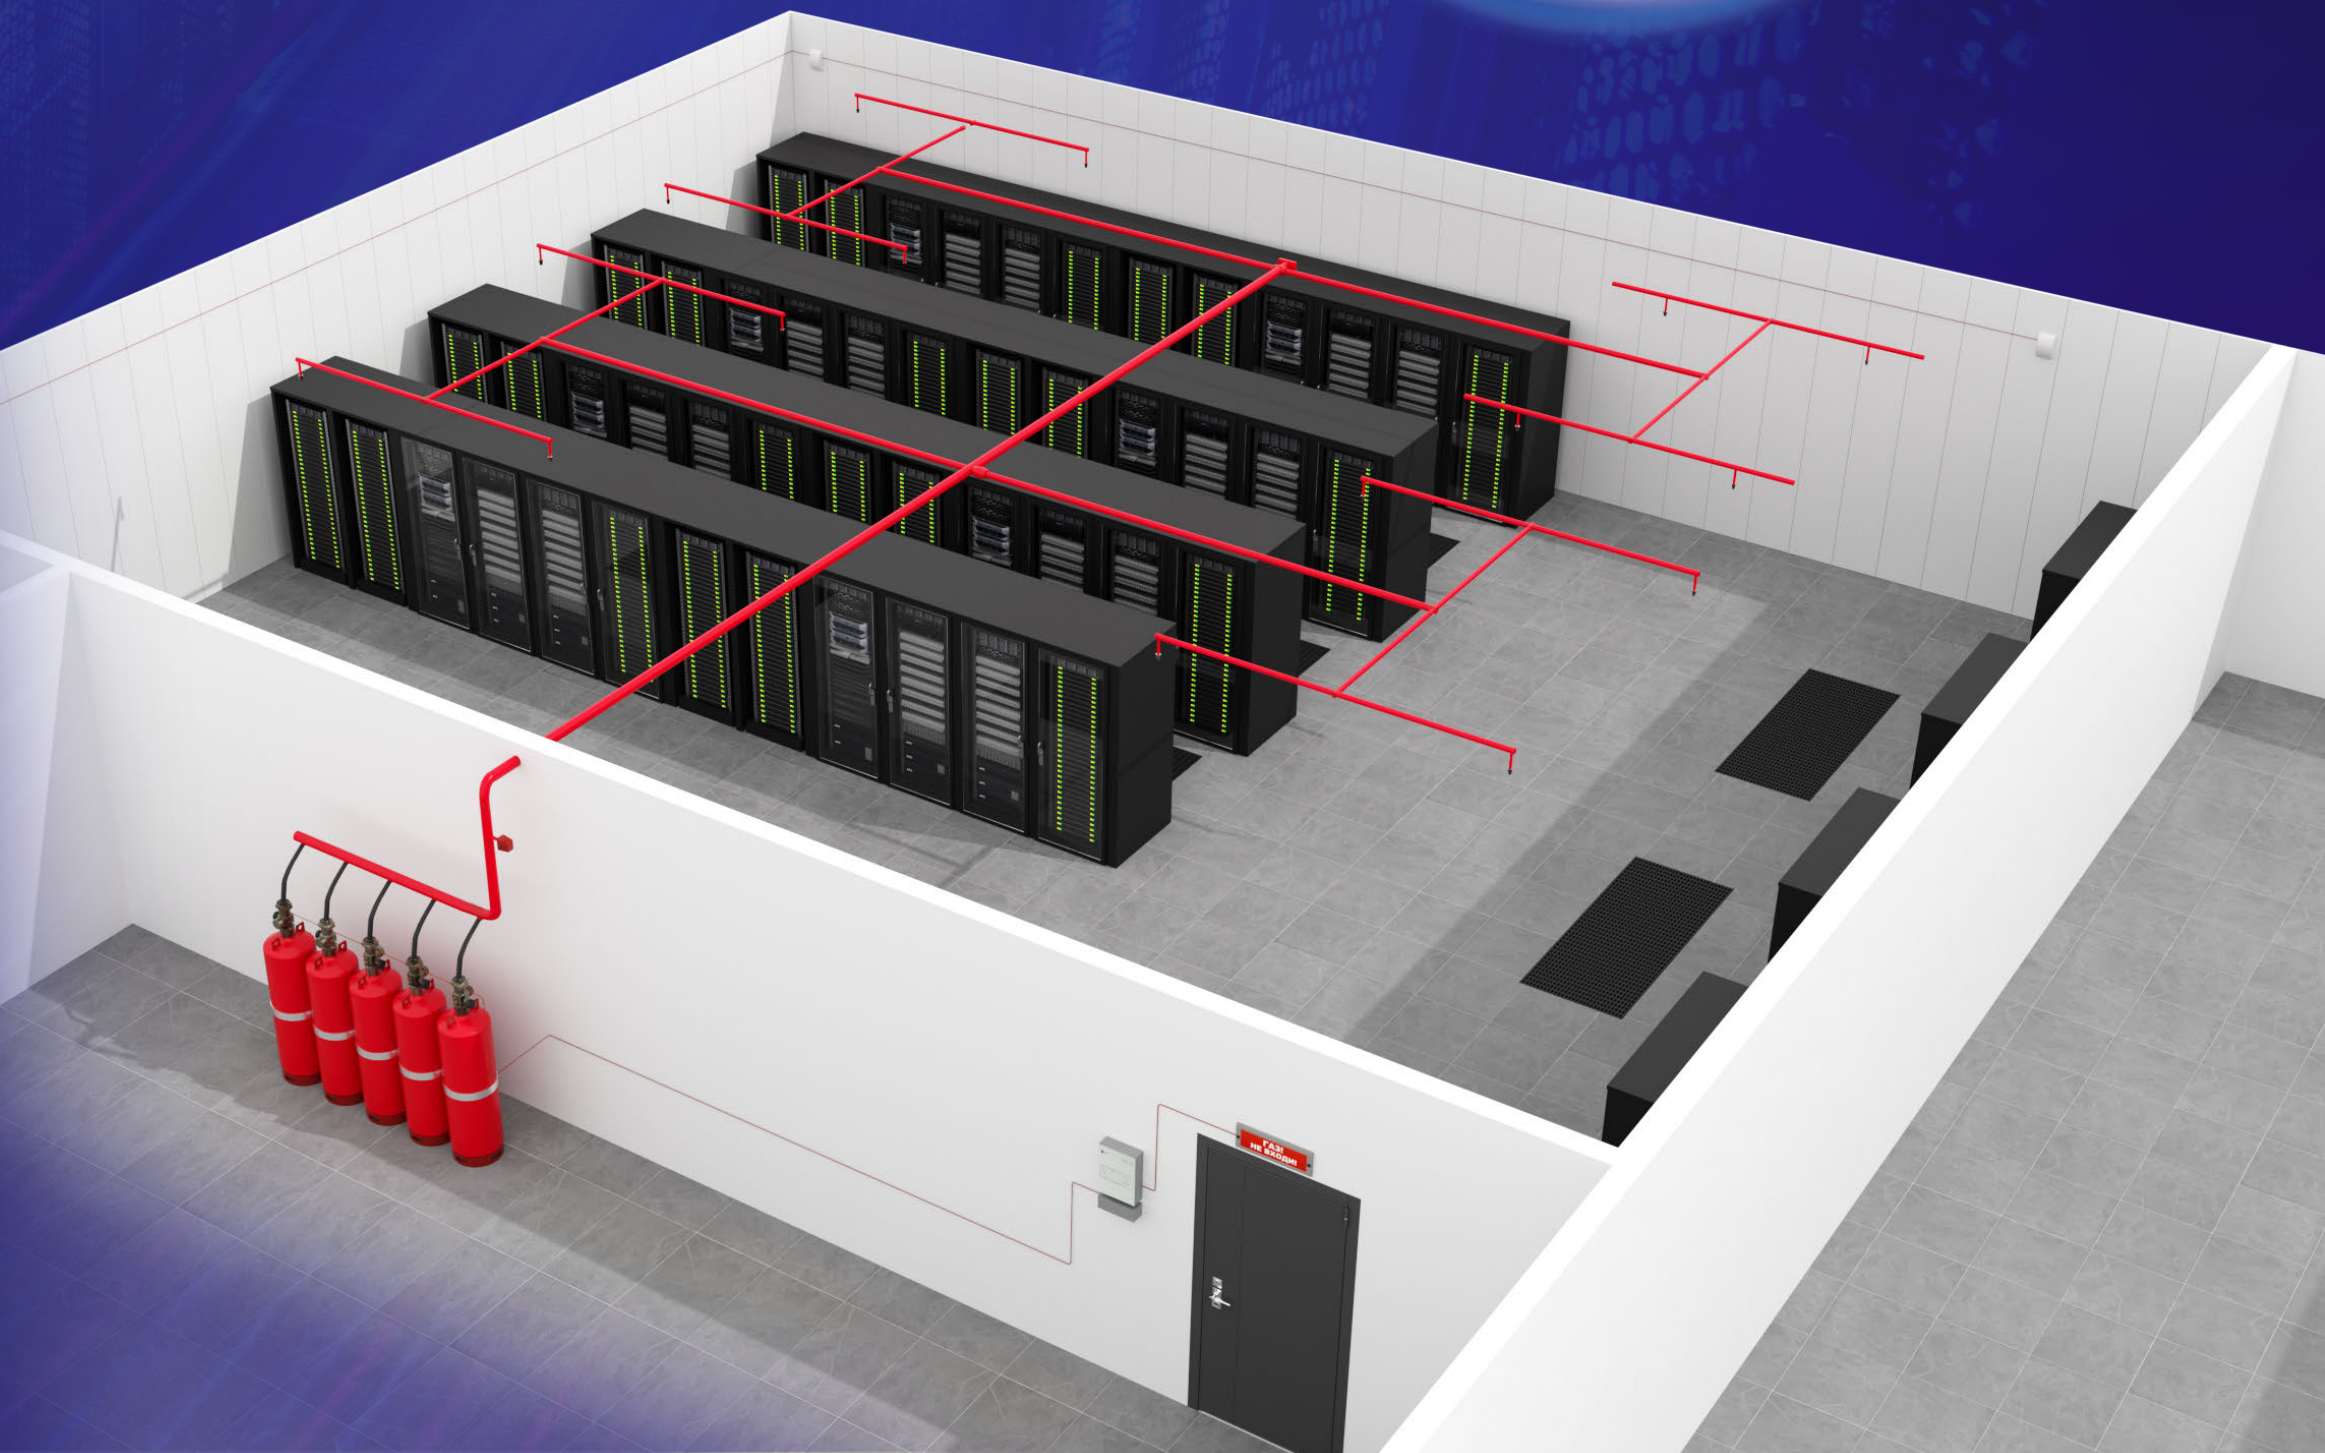


МОДИФИКАЦИЯ МГП-СС 2.0

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА



ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ
И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ

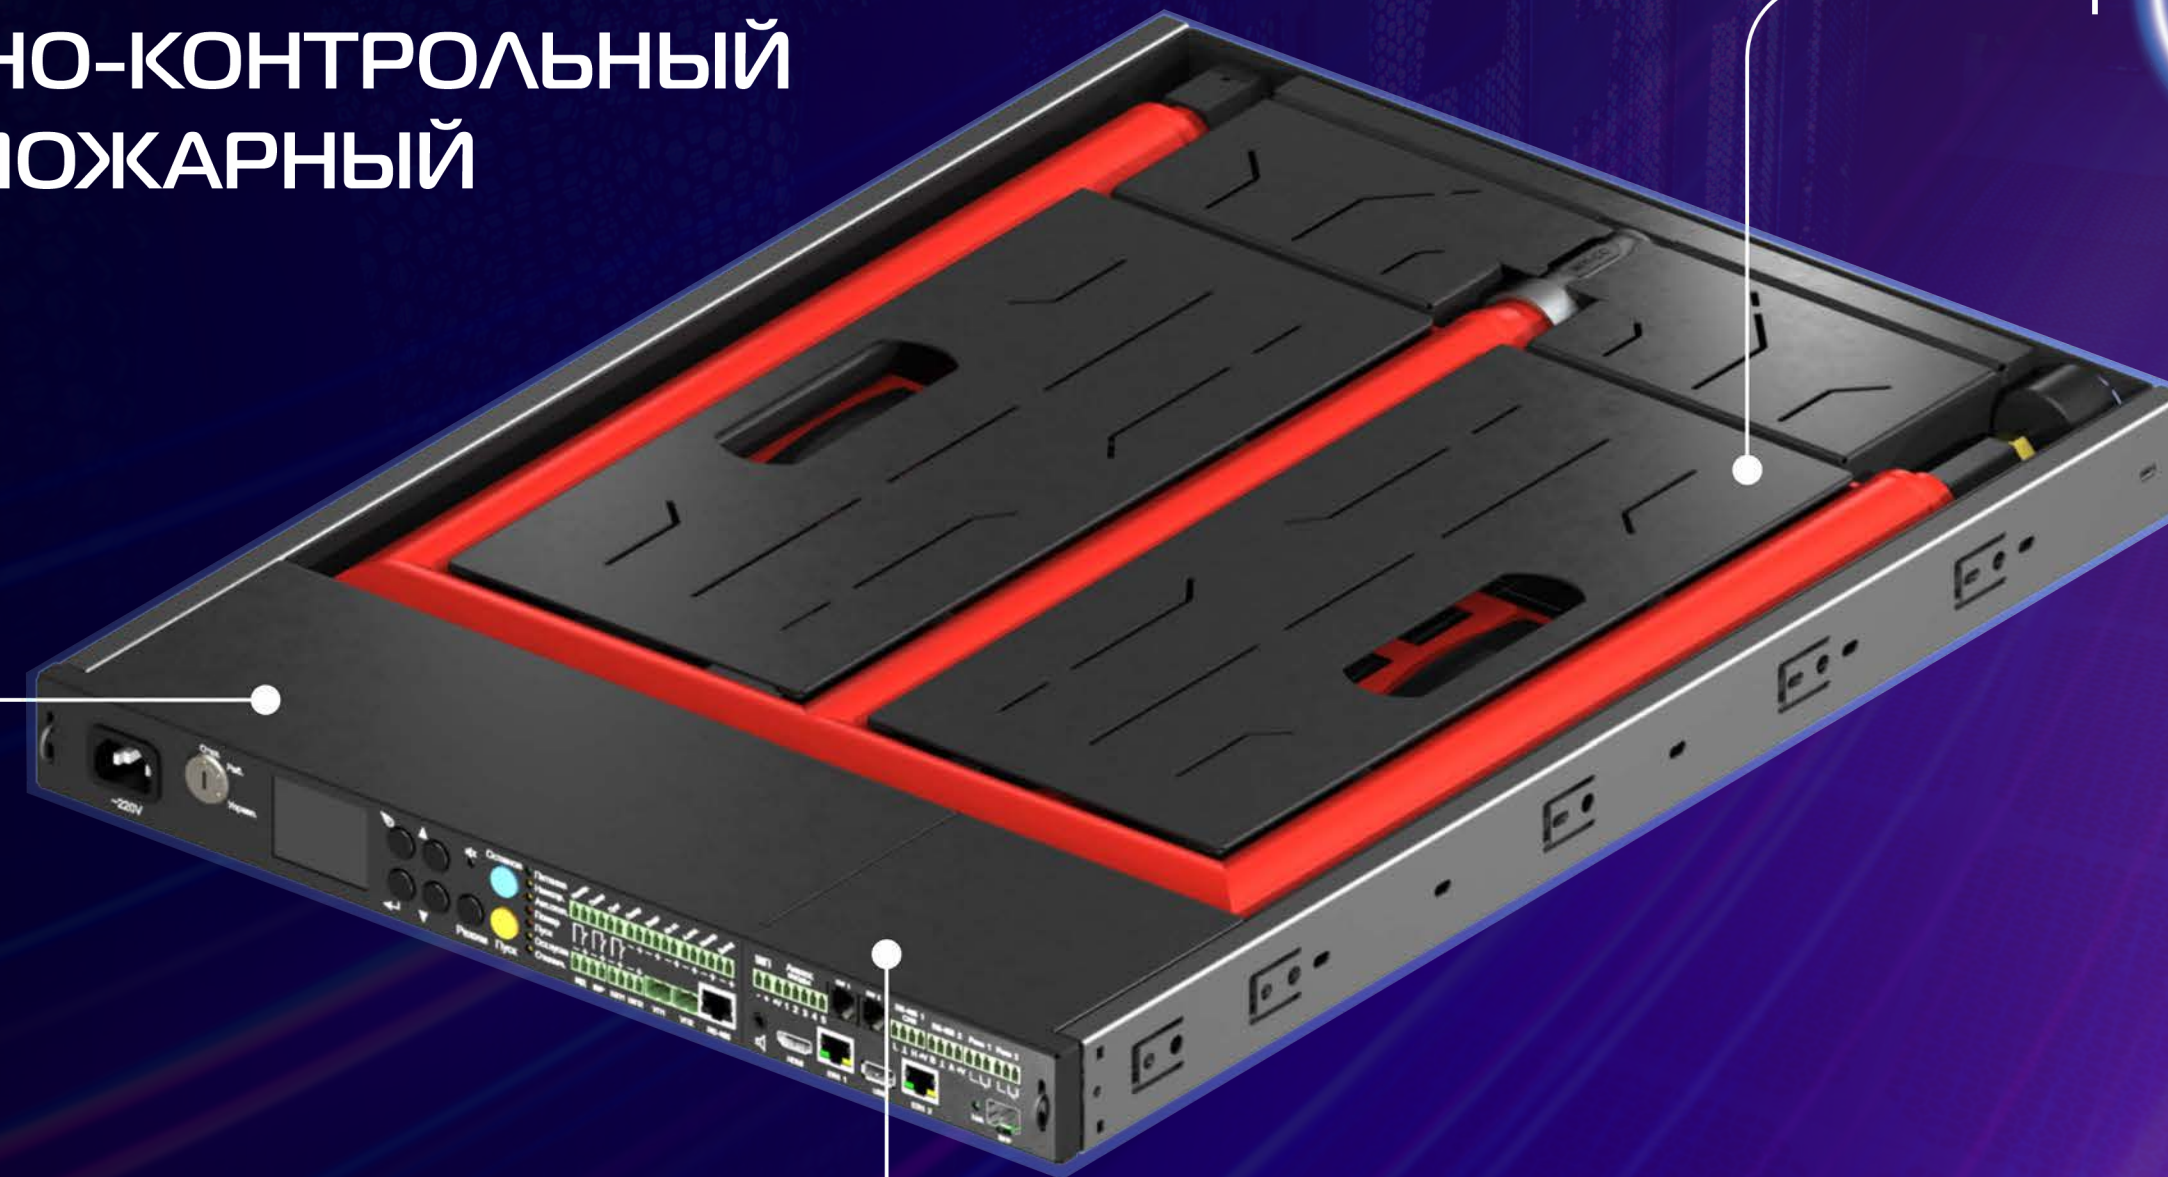

МОДУЛЬ ГАЗОВОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ




СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

МОДИФИКАЦИЯ МГП-СС 2.0


СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

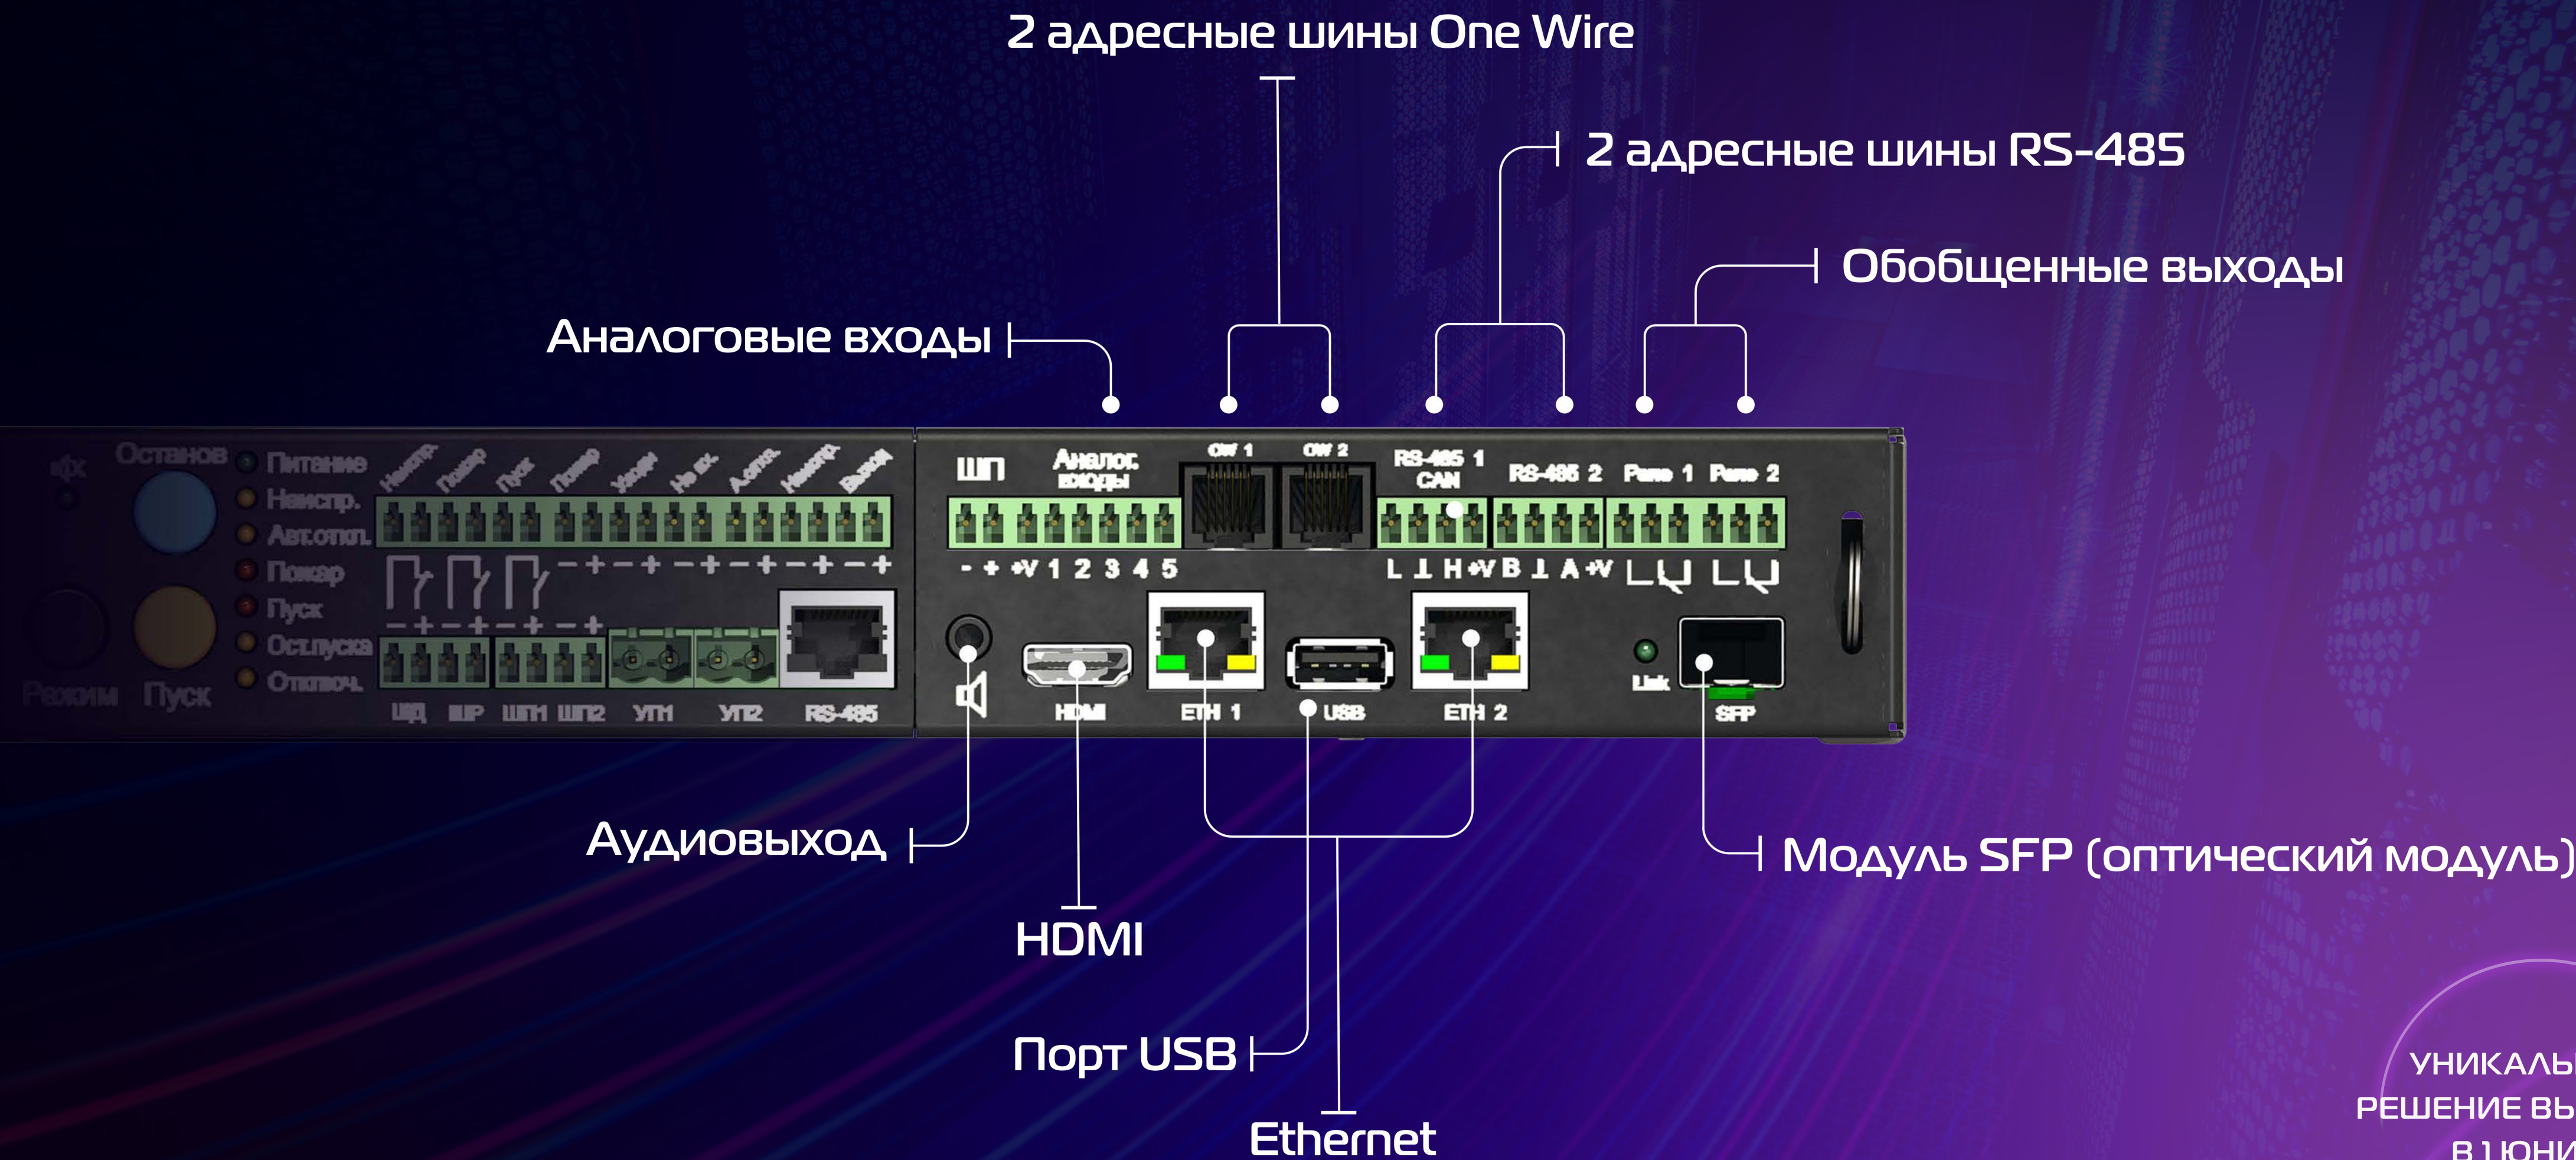

УНИКАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ВЫСОТОЙ
В 1 ЮНИТ

МГП-СС УРАН®

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ
И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ

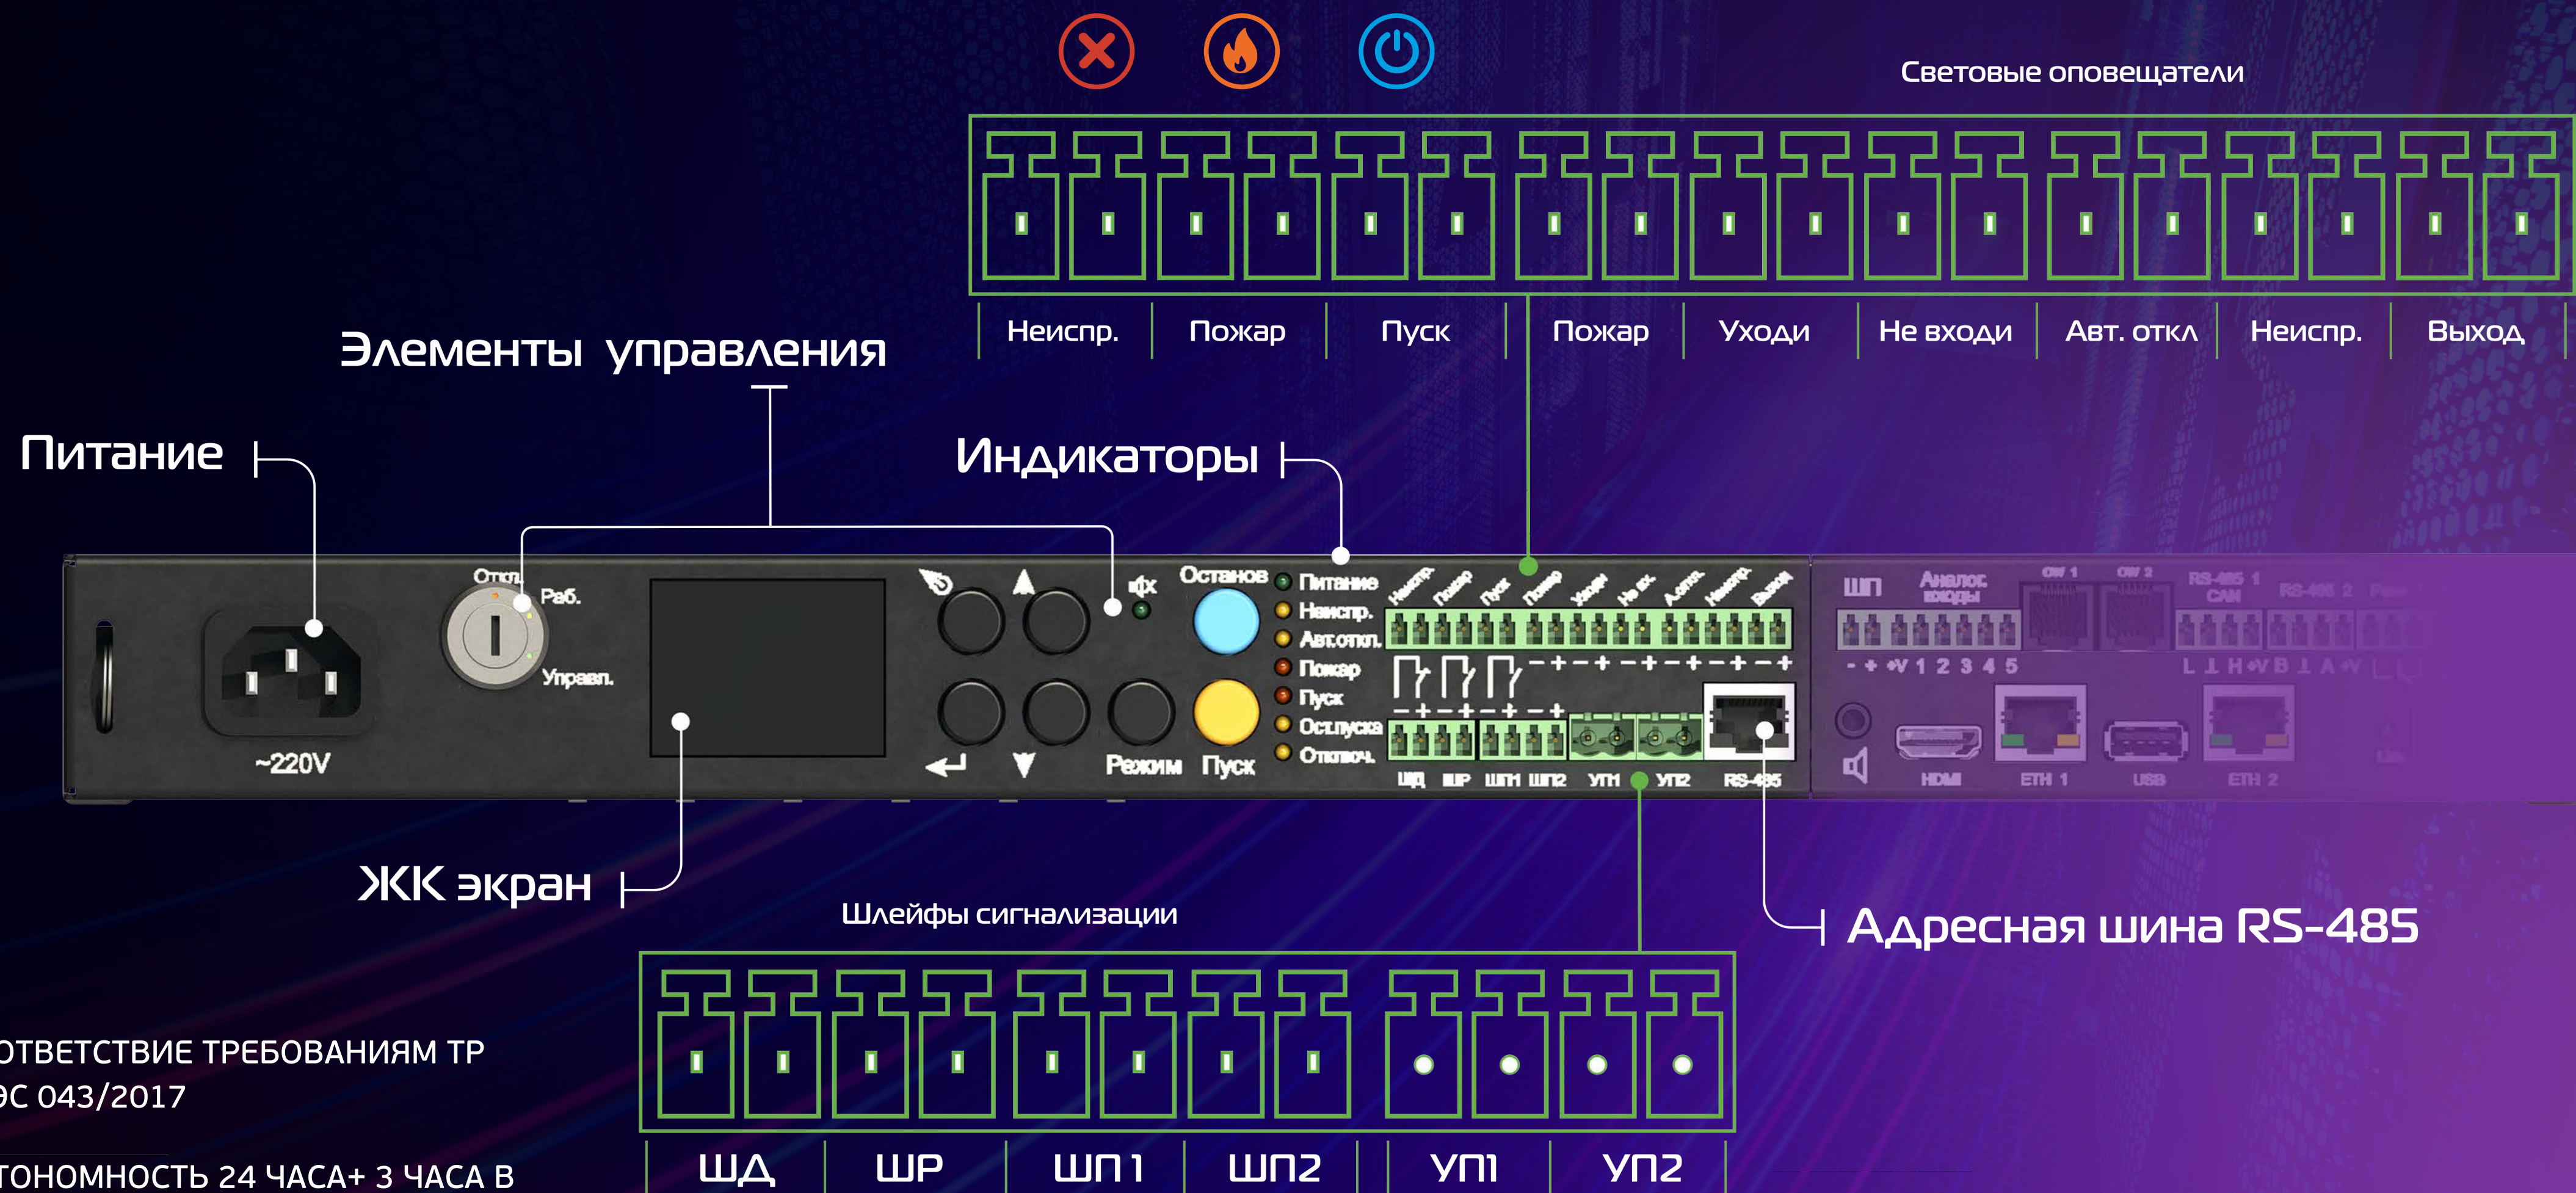


СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТР
ЕАЭС 043/2017



АВТОНОМНОСТЬ 24 ЧАСА+ 3 ЧАСА В
РЕЖИМЕ «ПОЖАР»

МГП-СС УРАН®


МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

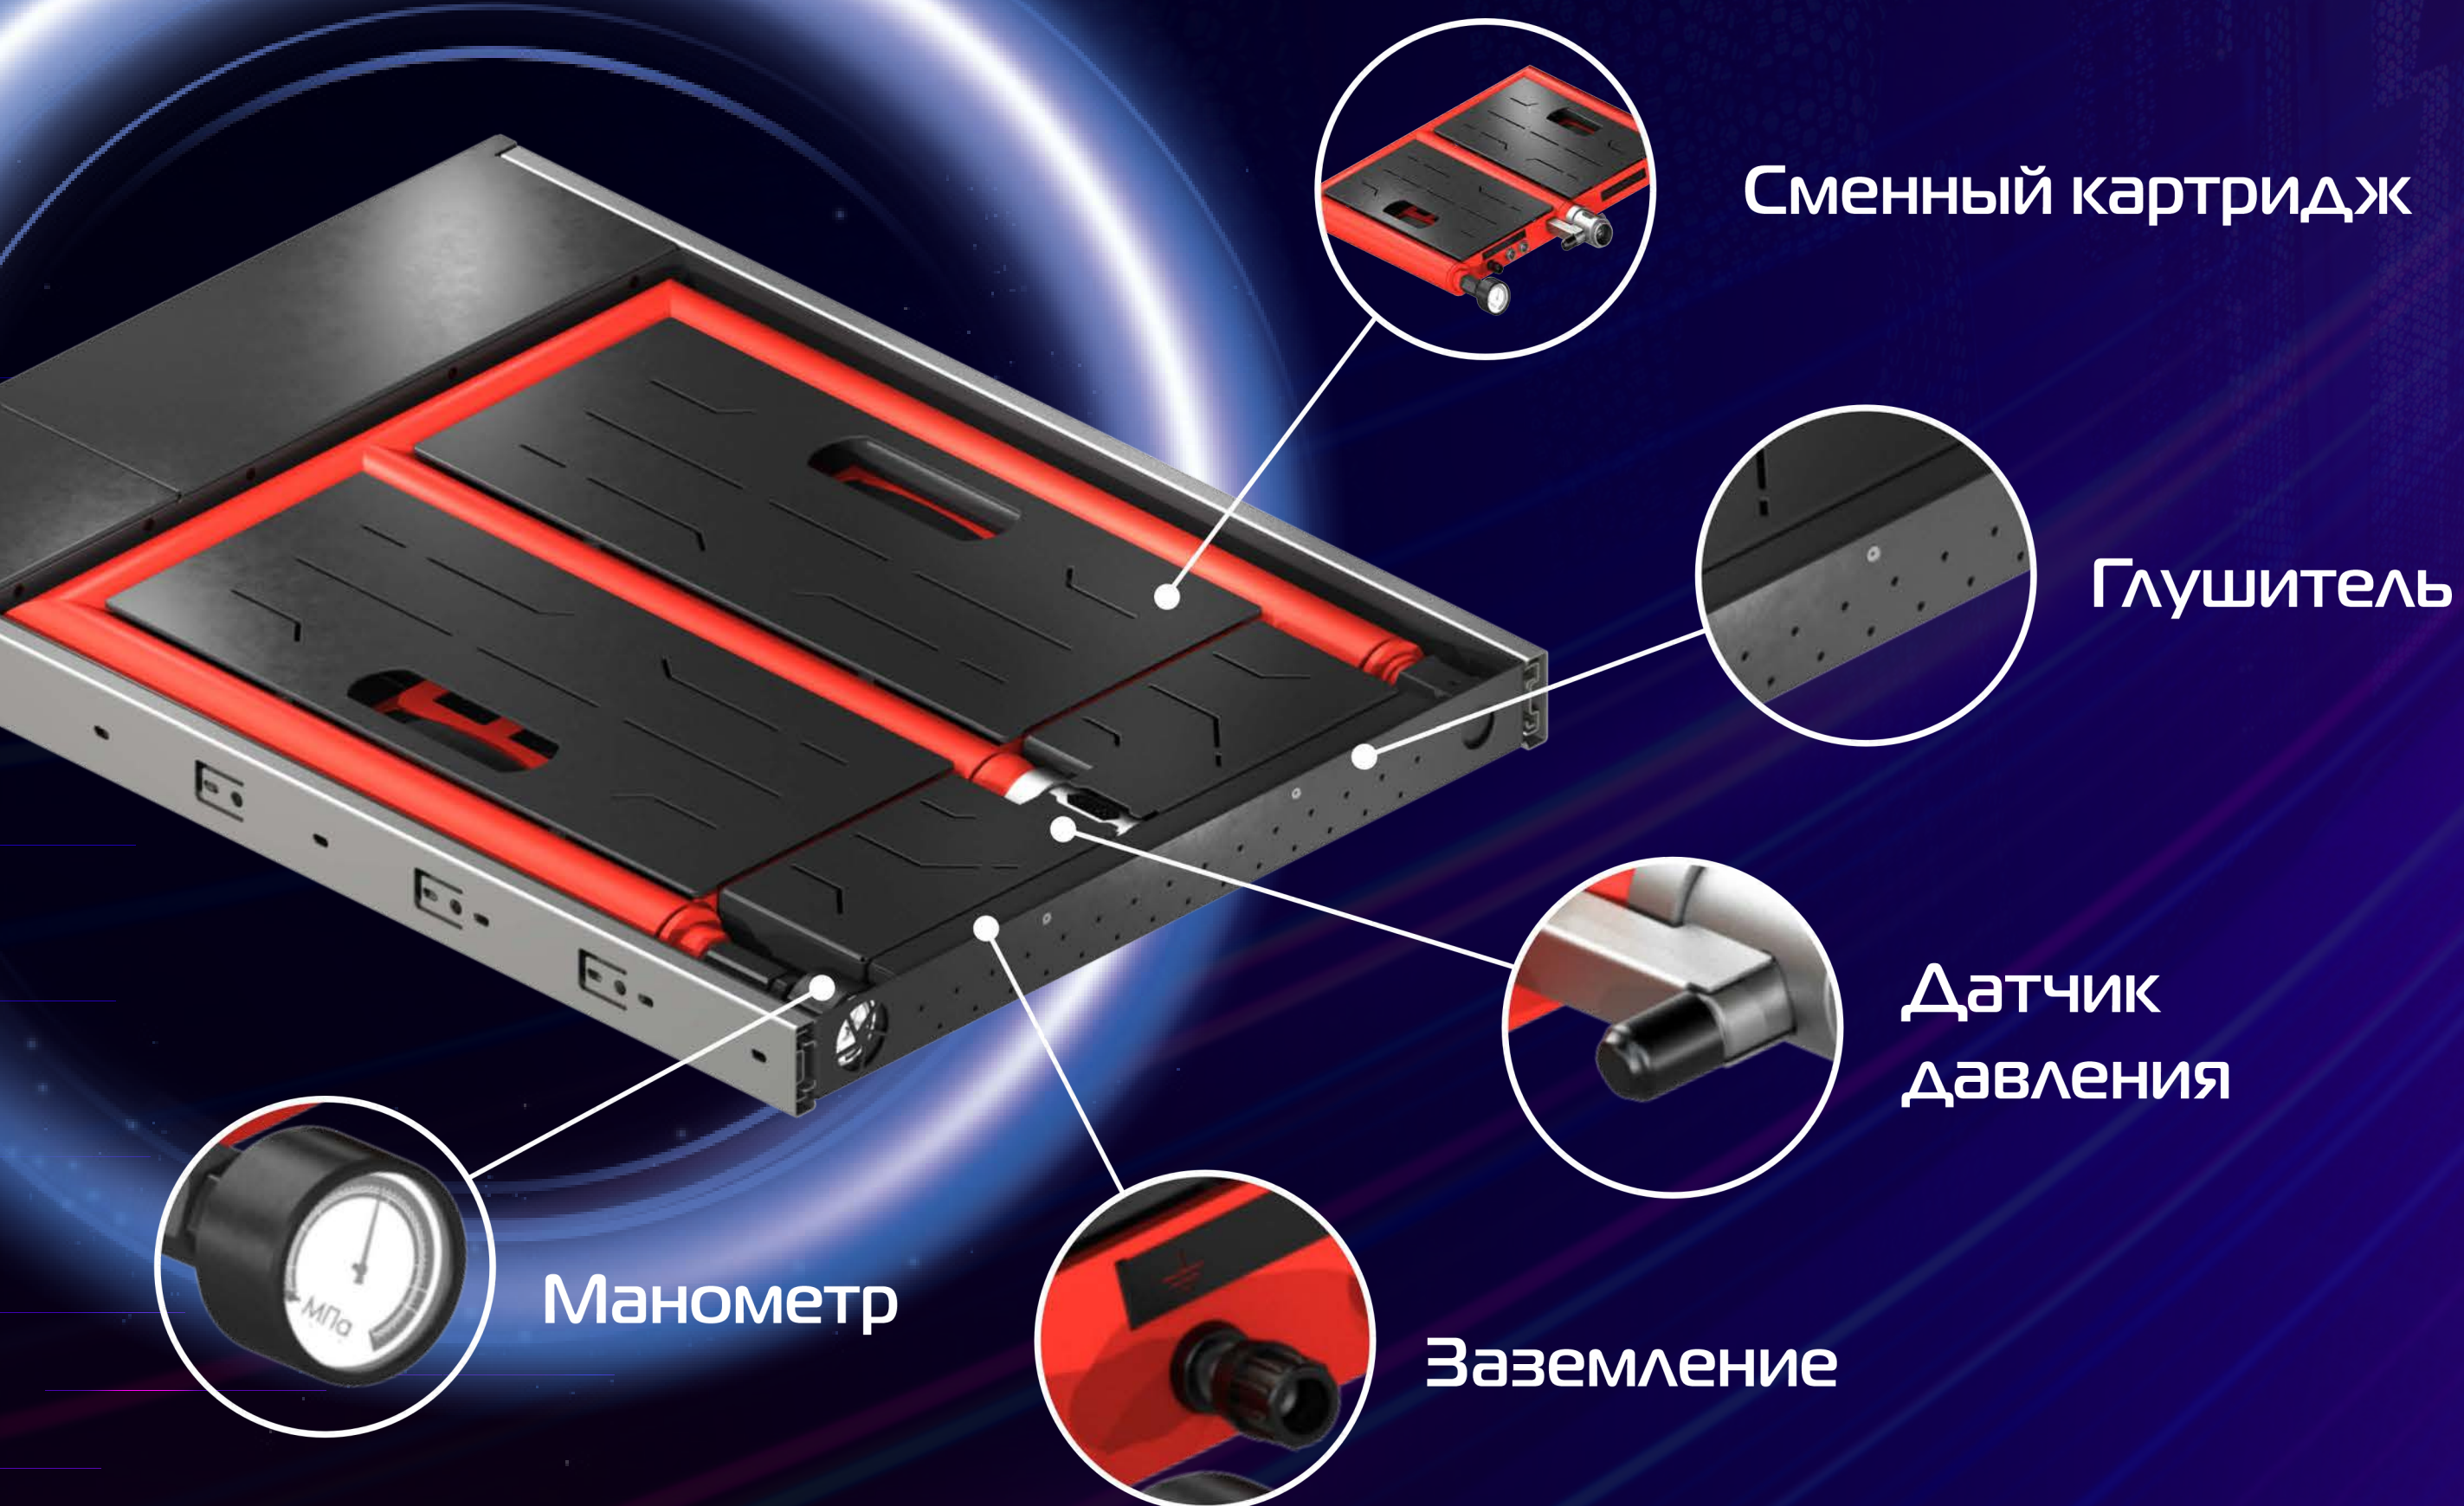

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ЕАЭС 043/2017



БЫСТРАЯ ЗАМЕНА
ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ

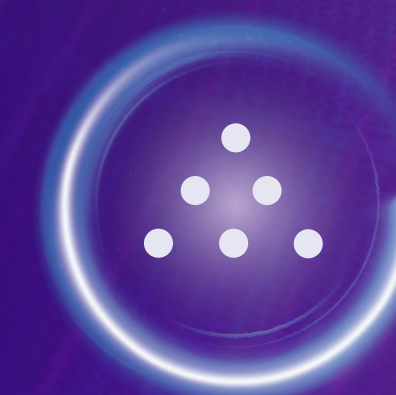

ТРИ ВИДА ГОТВ



ЗАЩИТА ДО 2,5 КУБ. МЕТРОВ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ЗВУКОВОЙ
ОПОВЕЩАТЕЛЬ

СВЕТОВОЙ
ОПОВЕЩАТЕЛЬ
"ПОЖАР"

ИЗВЕЩАТЕЛЬ
ПОЖАРНЫЙ

ТЕРМОГИГРОМЕТР

УСТРОЙСТВО
ДИСТАНЦИОННОГО
ПУСКА

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ
ДВЕРИ



НАСТРОЙКА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ




МГП-СС имеет собственную
mib-библиотеку



Диспетчеризация на платформах
SEDMAX, Zubbix, MasterSCADA и т.п.



Стандартный протокол обмена:
SNMP 3.0

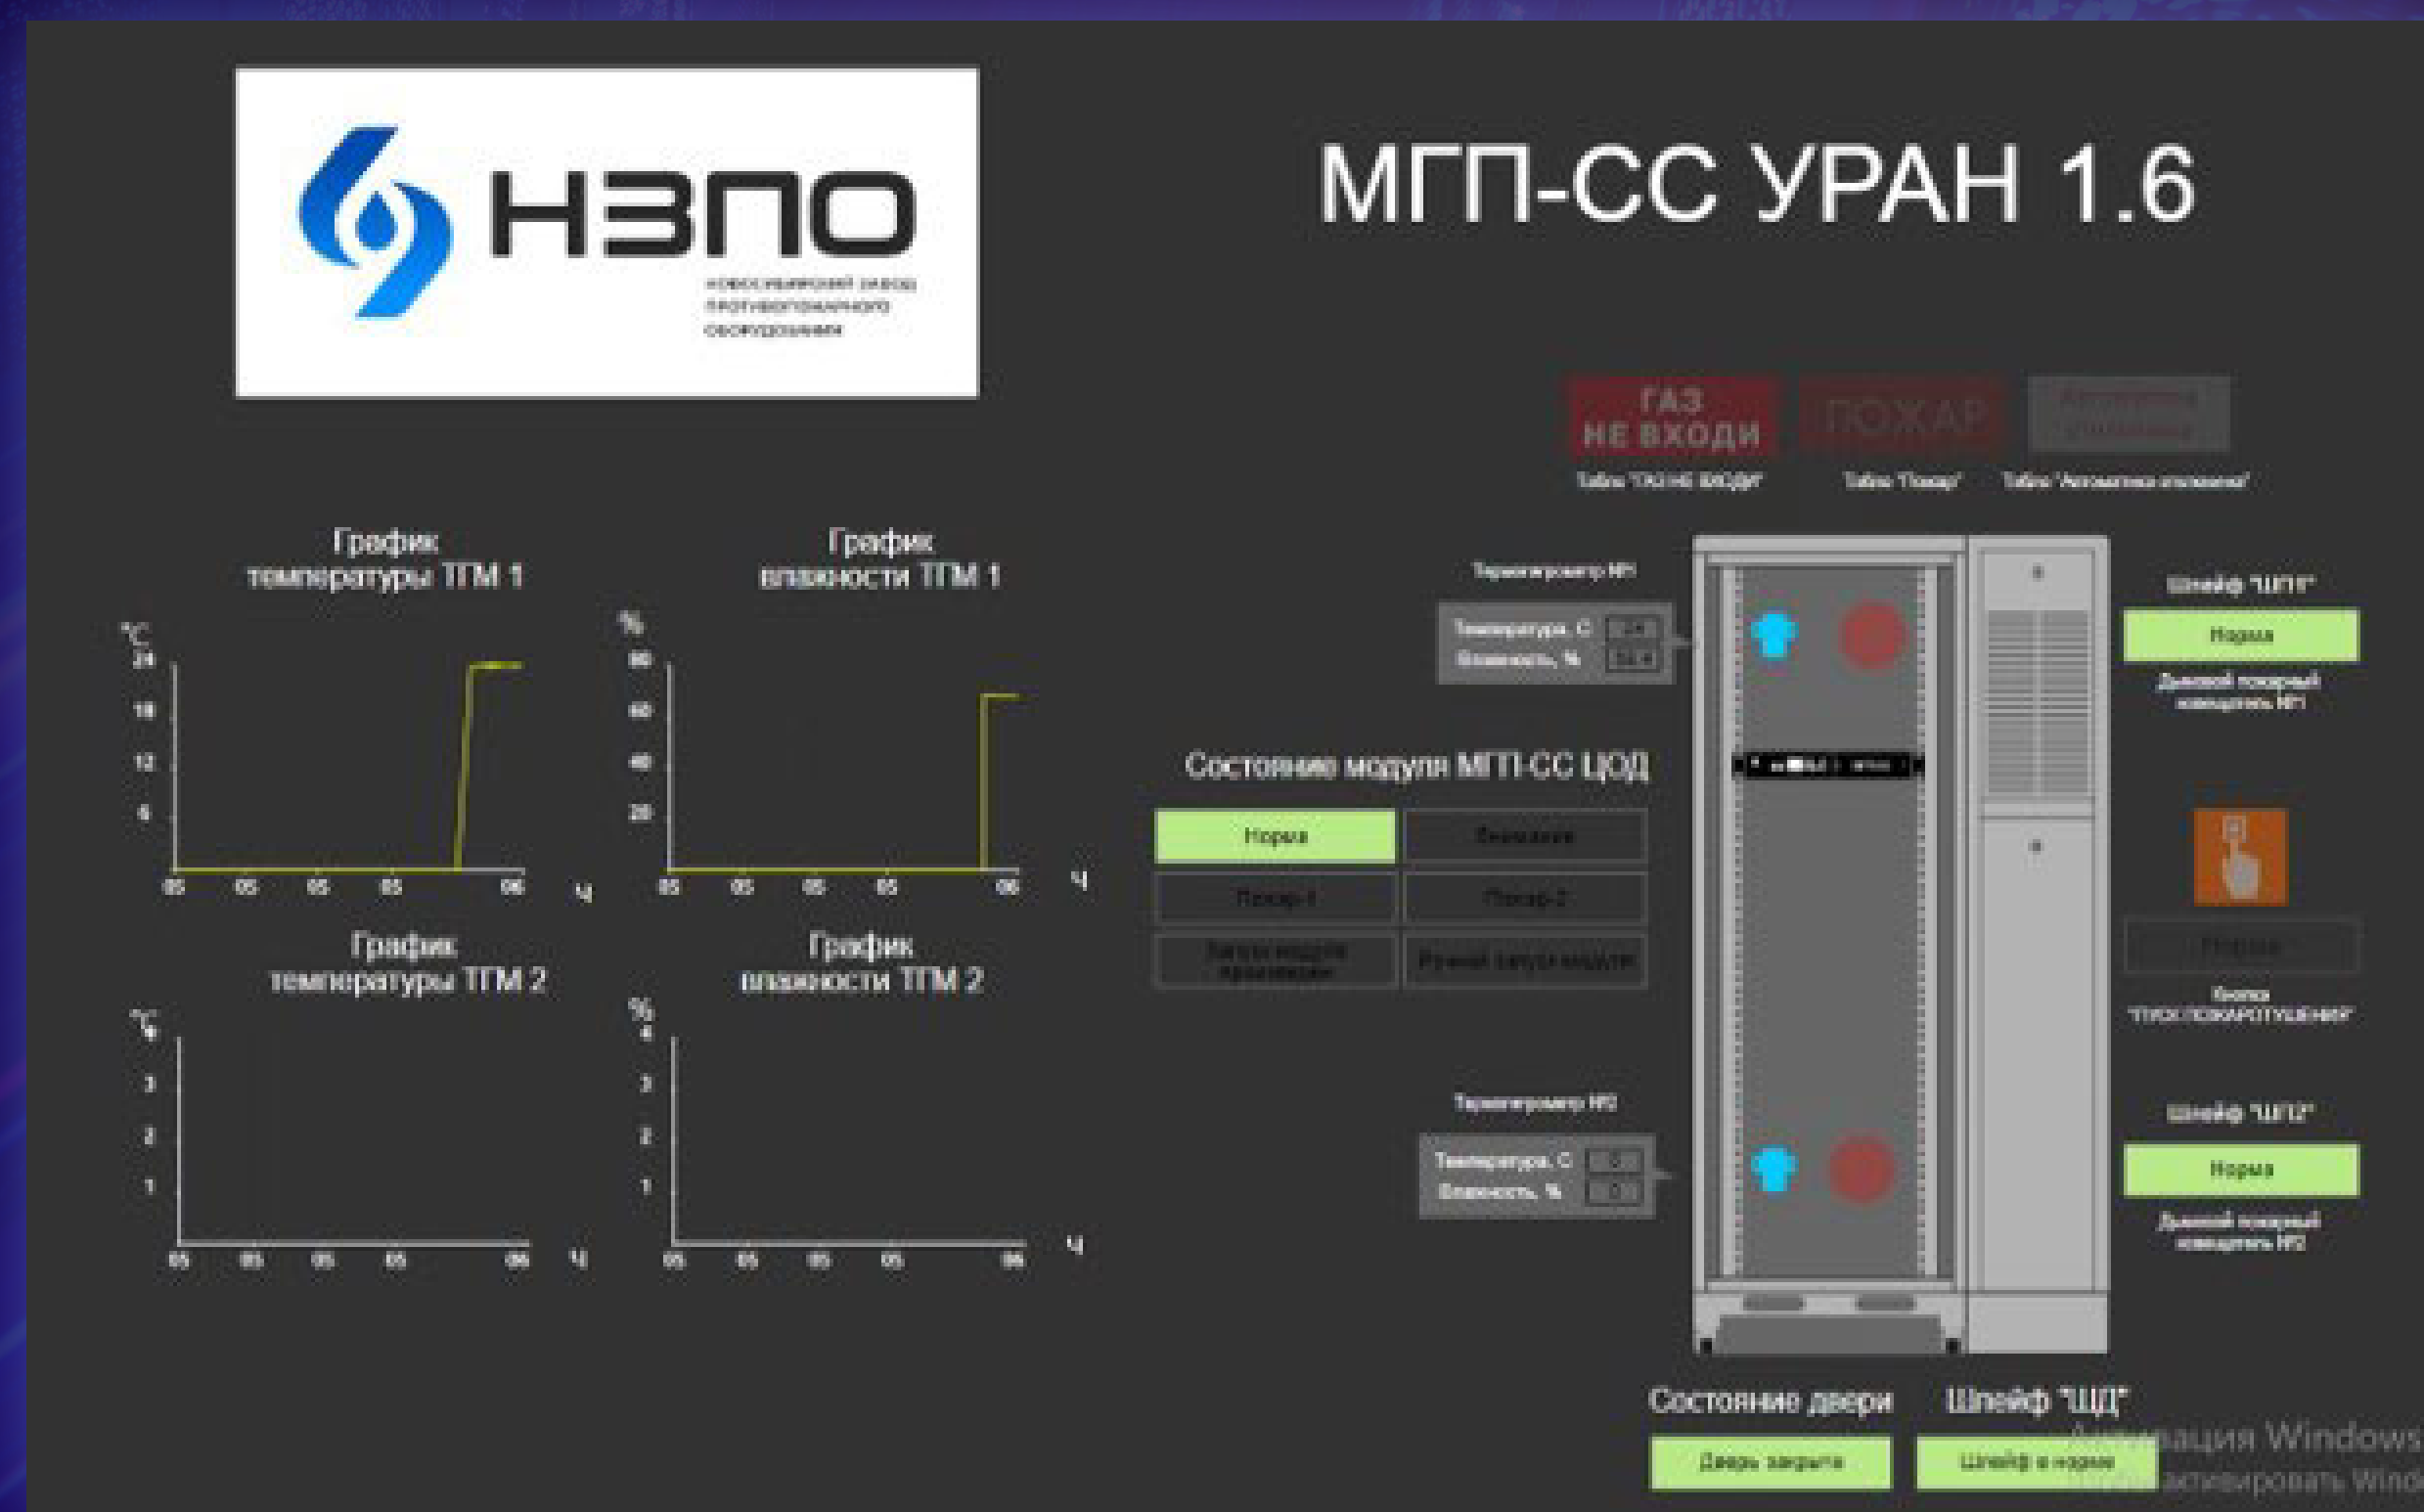

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

АПРОБАЦИЯ С 2019 Г.
ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫЕ
СТОЙКИ МОЩНОСТЬЮ
ДО 100 КВТ.

ОБЪЕКТЫ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР И
ГОСКОРПОРАЦИЙ

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В SCA-
ДА-СИСТЕМУ ПО
ПРОТОКОЛУ SNMP



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД
ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

630108, Новосибирск,
ул. Станционная, д. 30а, к.19


info@npksp.ru

NPKSP.RU

ОТДЕЛ
ПРОДАЖ

630102, Новосибирск,
ул. Зыряновская, д. 63, оф.404

+7 (383) 304-9-304

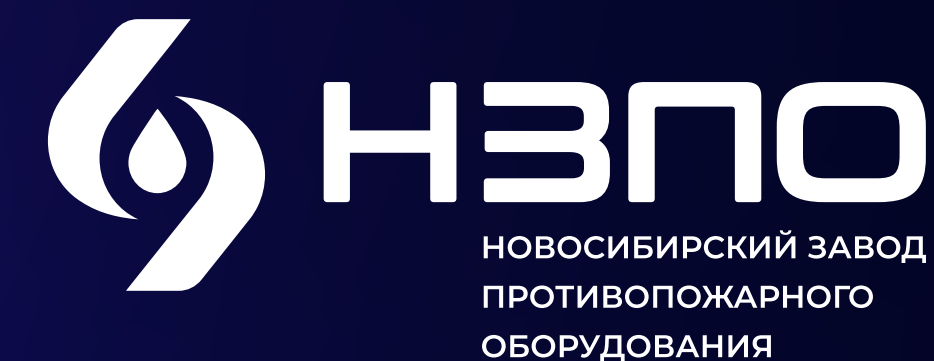

МГП-СС 2.0 "Уран"

